



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 212/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарном надзоре от «20» апреля 2018 года №212, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин. «26» апреля 2018 года по 11 ч. 00 мин. «11» мая 2018 года проведена проверка, которую провёл:

*Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Северная Олимпия»*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Директор, Шабанов Артем Юрьевич*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - "Каток", согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;	ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз. 2 п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013 (абз. 2 п.п. и) п. 7.2 СП 7.13130.2009;	01.06.2019	

2.	Помещение №12 «Каток» (согласно паспорта БТИ), в здании общественного назначения, не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации;	ч.1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А.4, п. 9 Таблицы А.1 Приложения А СП 5.13130.2009;	01.06.2019	
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 "Вестибюль" не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор Рязанцев Юрий Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

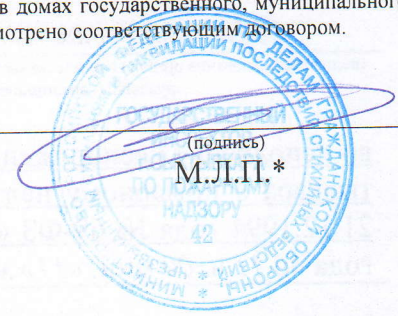

«11» мая 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

*Директор, Шабанов А. Ю.*

(должность, фамилия, инициалы)

«11» мая 2018 года


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

14  
на 1-й этаж  
адрес

Фототаблица к проверке, проведенной в отношении МАУ «СШ «Северная «Олимпия» по адресу: г.Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

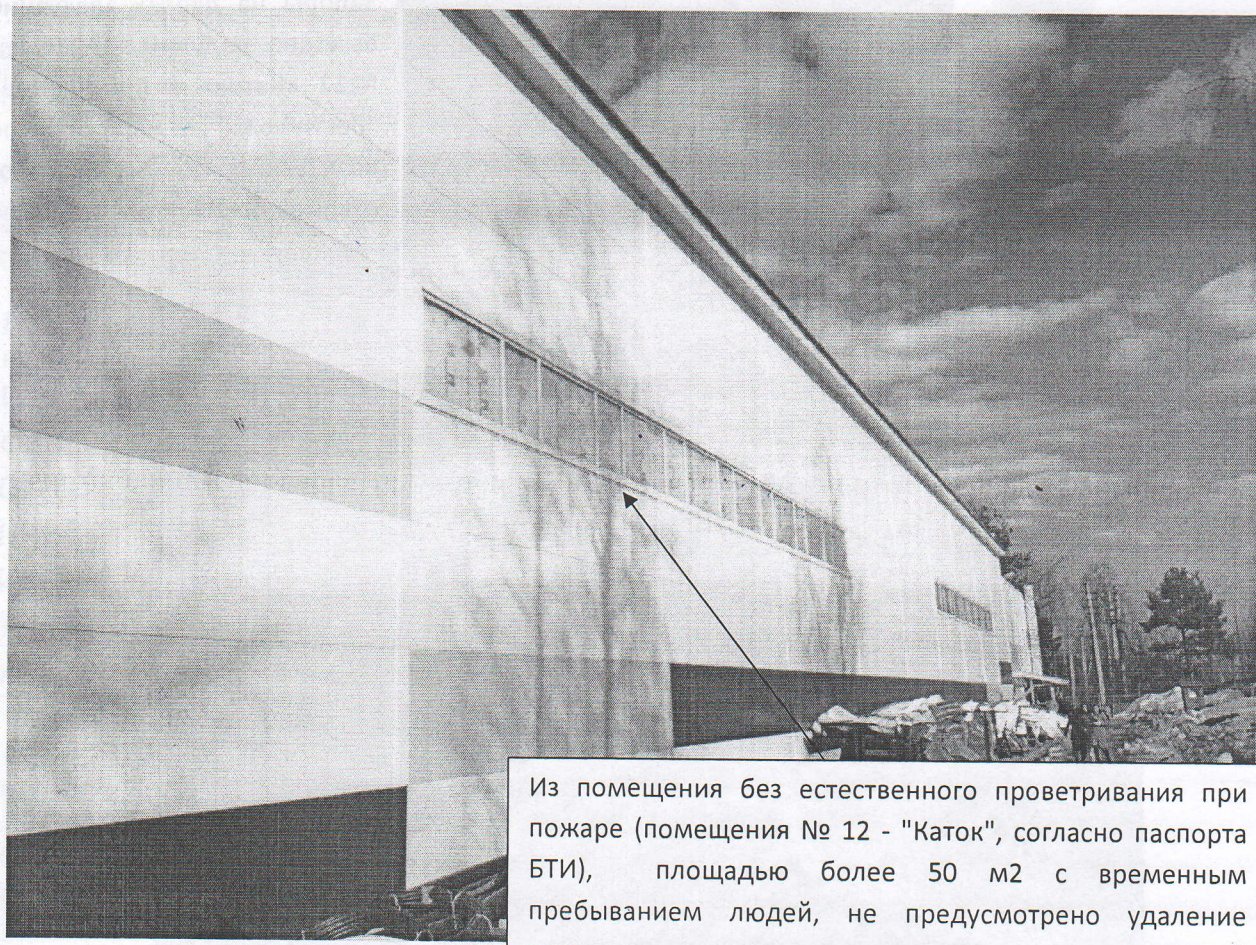

Из помещения без естественного проветривания при пожаре (помещения № 12 - "Каток", согласно паспорта БТИ), площадью более 50 м2 с временным пребыванием людей, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;





Запоры на дверях эвакуационных выходов ведущих из помещения №12 «Каток» в помещение №24 "Вестибюль" не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри, без ключа.

Фототаблицу составил:

Государственный инспектор г. Сыктывкара  
по пожарному надзору  
11.05.2018

Handwritten signature in blue ink, circled in blue.

Ю. С. Рязанцев